


1 STĀVA PLĀNS (M1:100)

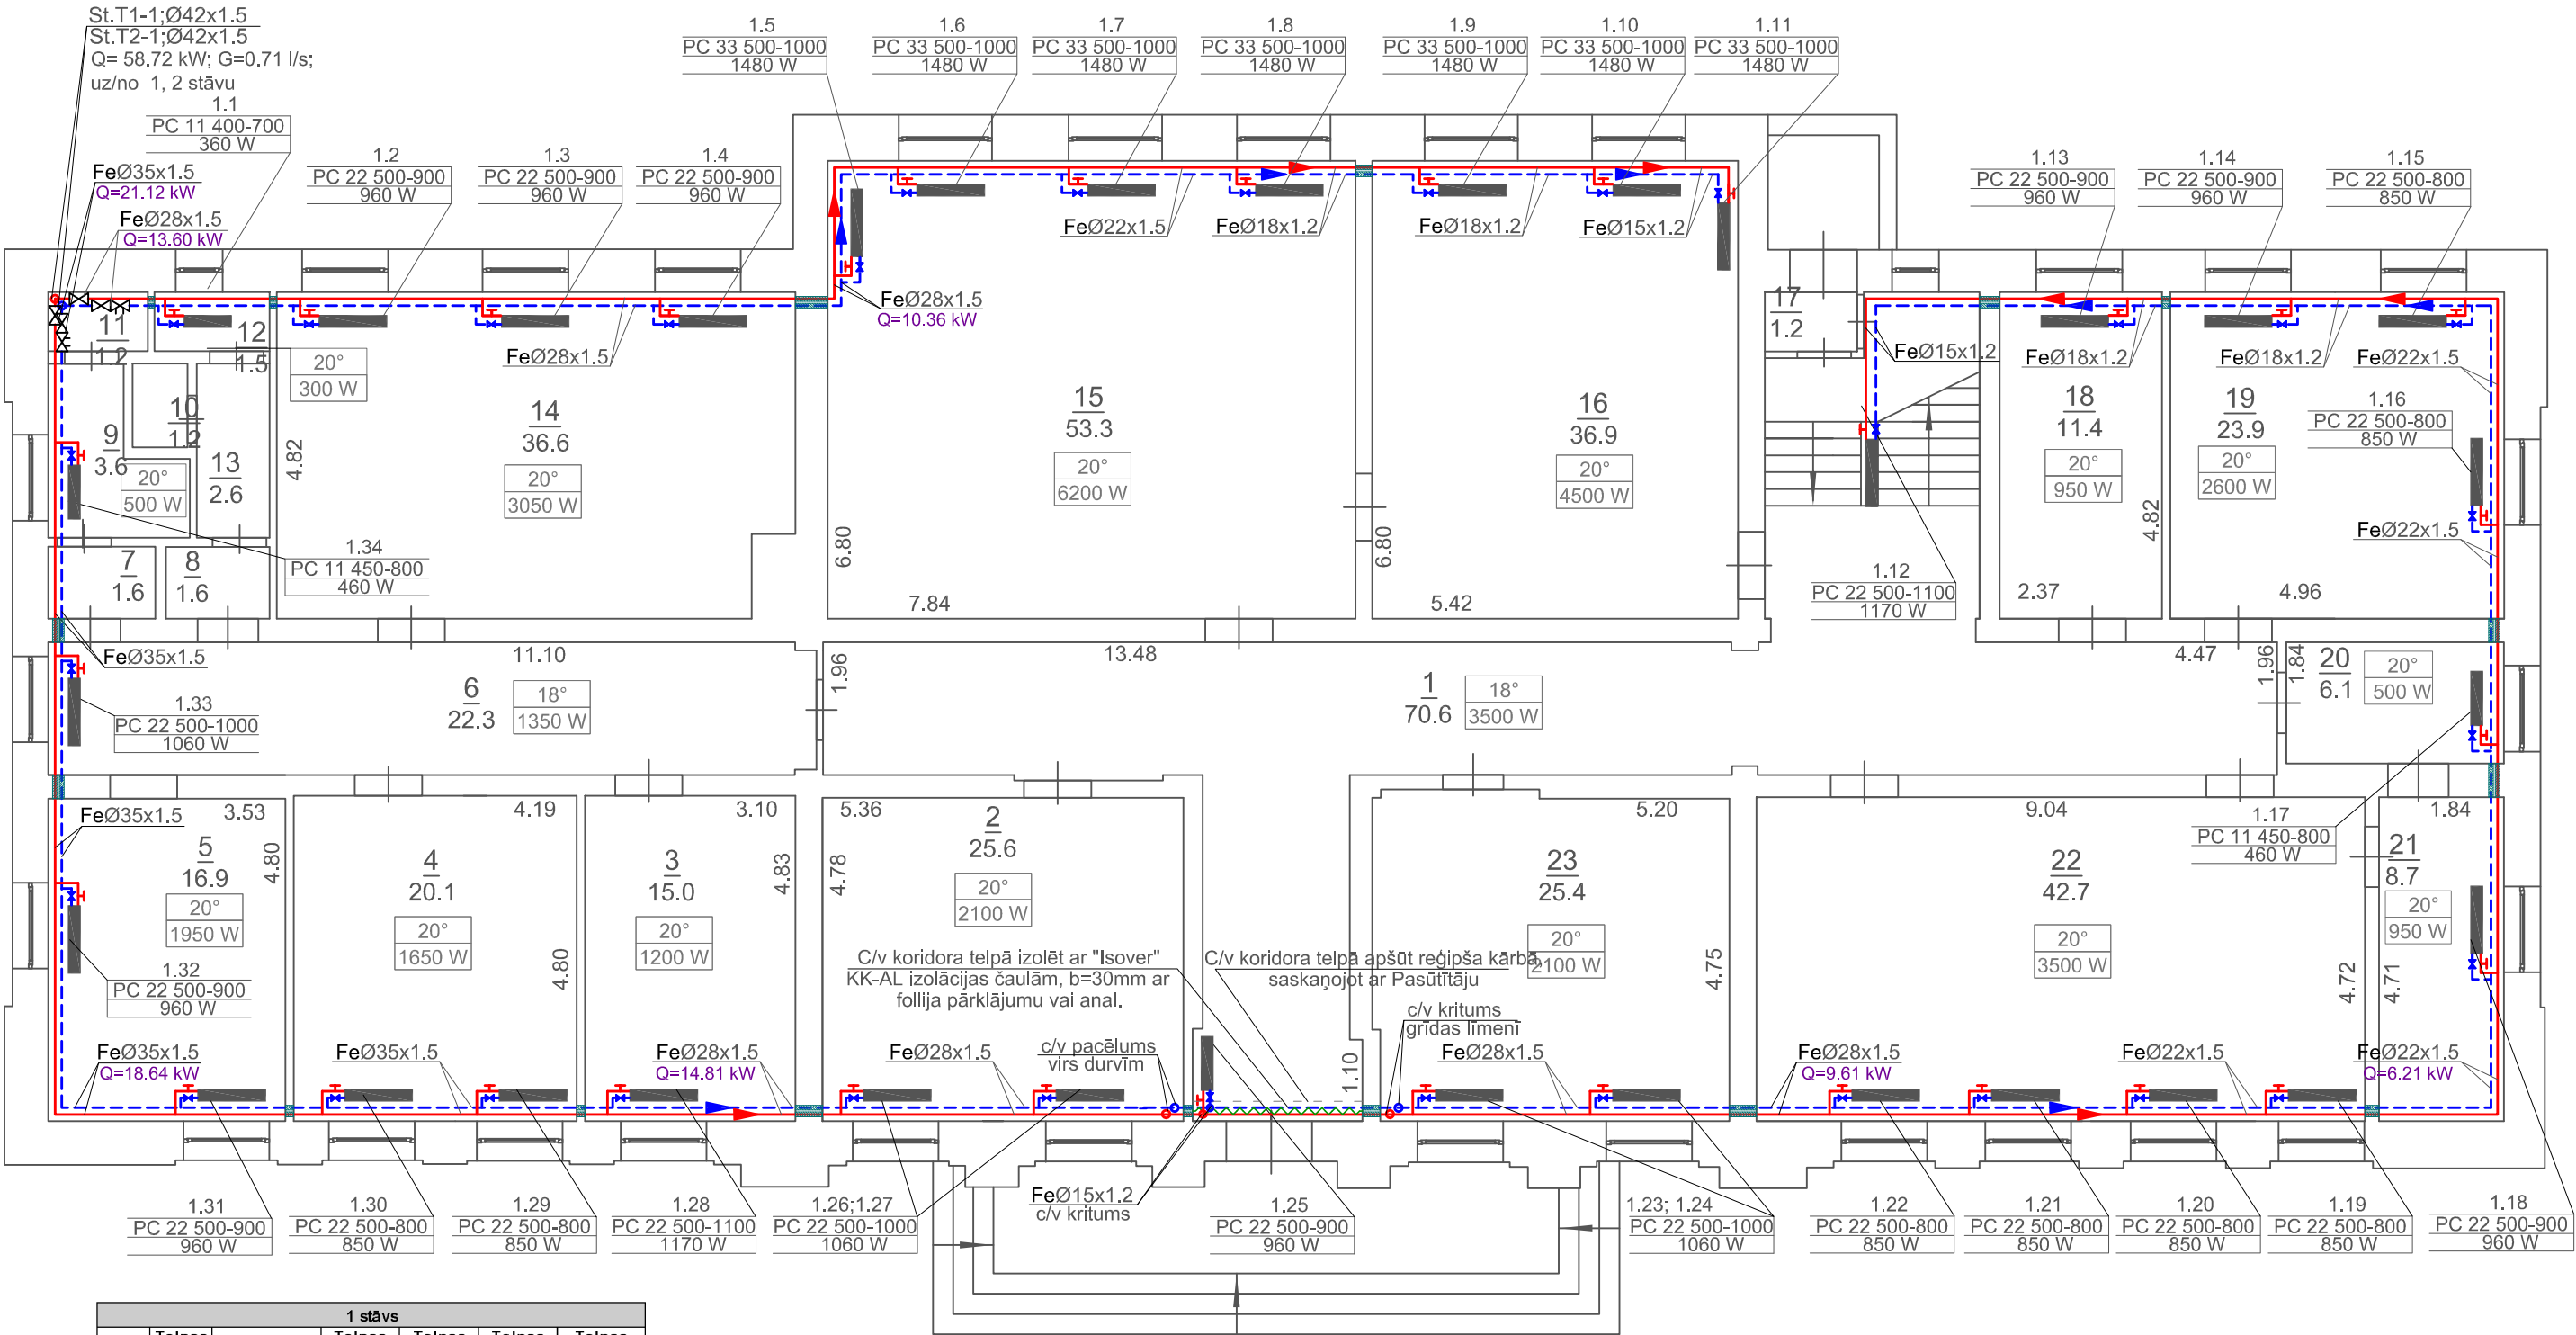

1 stāvs						
Stāvs	Telpas numurs	Telpas nosaukums	Telpas augstums	Telpas augstums min	Telpas augstums max	Telpas platība, m²
1	1	lektelpa	3.25	3.25	3.25	70.60
1	2	lektelpa	2.98	2.98	2.98	25.60
1	3	lektelpa	2.98	2.98	2.98	15.00
1	4	lektelpa	2.98	2.98	2.98	20.10
1	5	lektelpa	2.98	2.98	2.98	16.90
1	6	lektelpa	3.25	3.25	3.25	22.30
1	7	lektelpa	3.00	3.00	3.00	1.60
1	8	lektelpa	3.00	3.00	3.00	1.60
1	9	lektelpa	3.00	3.00	3.00	3.60
1	10	lektelpa	3.00	3.00	3.00	1.20
1	11	lektelpa	3.00	3.00	3.00	1.20
1	12	lektelpa	3.00	3.00	3.00	1.50
1	13	lektelpa	3.00	3.00	3.00	2.60
1	14	lektelpa	3.00	3.00	3.00	36.60
1	15	lektelpa	4.63	4.63	4.63	53.30
1	16	lektelpa	4.63	4.63	4.63	36.90
1	17	lektelpa	3.00	3.00	3.00	1.20
1	18	lektelpa	3.30	3.30	3.30	11.40
1	19	lektelpa	3.12	3.12	3.12	23.90
1	20	lektelpa	3.00	3.00	3.00	6.10
1	21	lektelpa	2.96	2.96	2.96	8.70
1	22	lektelpa	2.96	2.96	2.96	42.70
1	23	lektelpa	3.05	3.05	3.05	25.40

- PIEZĪMES
1. Apkures sistēmas raksturojumu lasīt projekta skaidrojošā aprakstā.
  2. Visi radiatori un cauruļvadi zīmēti nosacīti attālināti no sienām.Cauruļvadus montēt atklātā veidā gar sienām.
  3. Precīzas cauruļvadu un radiatoru izvietojuma vietas noteikt montāžas gaitā. Radiatorus montēt esošajās sienas nišās.
  4. 1 stāva koridora telpā c/v ar izolāciju apšūt kārbā , saskaņojot ar Pasūtītāju.
  5. C/v montēt ar dabīgo kritumu i=0,002m uz 1. tekošo metru.
  6. Siltumapgādes sistēmu augstākajos punktos uzstādīt automatiskos atgaisotājos komplektā ar noslēgarmatūru, apkures sistēmas atgaisošana paredzēta caur radiatoros iemontētiem atgaisotājiem, sistēmu zemākajos punktos uzstādīt iztukšošanas krānus.
  7. Pievadus pie radiatoriem montēt no tērauda caurulēm Ø15x1.2.
  8. Apkures sistēma aprēķināta pie temperatūrām 70/50 C
  9. Montāžas darbus veikt ievērojot vietējos apstākļus.
  - 10.Esošās apkures sistēmas demontāžas darbus veikt, saskaņojot ar Pasūtītāju.

Pasūtītājs: Kārsavas novada dome, reģ.nr. 90000017398 Adrese: Vienības 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717			Līguma nr.:	
Projektētājs: SIA "Eiropo", reģ.nr. 40103584392 Adrese: Ezermalas iela 25-63, Rīga, LV-1014			Projekta stadija: <b>BP</b>	
Būvprojekta nosaukums un adrese: Kārsavas novada domes ēkas apkures sistēmas pārbūve Adrese: Vienības 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717			Rasējuma nr.: <b>AVK - 03</b>	
Rasējuma nosaukums: <b>APKURE. 1 STĀVA PLĀNS</b>			Datums: 10.01.2018	
BP sad.vad:	Renāte Trīnīte		Mērogs: B/M	
Izstrādāja	Renāte Trīnīte		Caur.lpp nr.:	